foster+freeman

NOTA DE APLICACIÓN

Julio 2010

1: Localización de Líquidos Inflamables utilizando el **Crime-Lite**

Es habitual encontrar trazas de acelerantes en escenas de incendios provocados y en otros casos investigados en los que el fuego está presente. La identificación de acelerantes proporciona información sobre dónde y cómo empezó el fuego. También puede dar indicaciones sobre si el fuego comenzó de forma accidental o provocada

Para nuestro estudio se aplicaron líquidos inflamables sobre un tejido blanco y se dejaron secar. Utilizando las luces forenses Crime-Lite se obtuvieron emisiones fluorescentes al enfocarlas sobre los tejidos. Para la observación y las tomas fotográficas se utilizaron los filtros respectivos.

Las imágenes que se muestran fueron obtenidas utilizando el sistema DCS4 de Foster&Freeman y el Crime-Lite 8x$ con los nuevos filtros antireflejos.

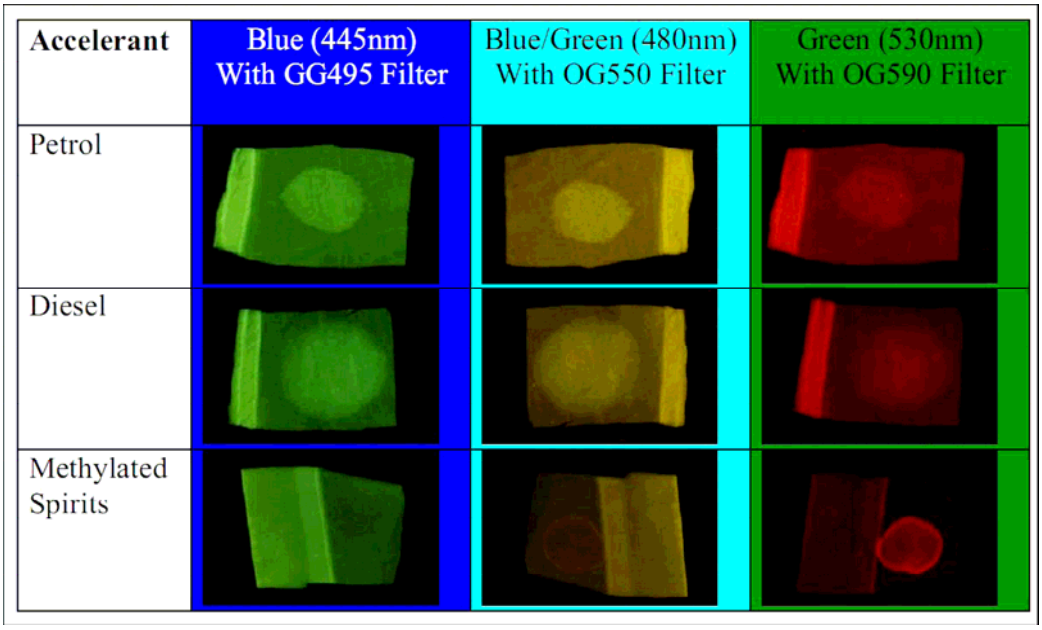

Soporte de ventas, observaciones y sugerencias

Fostrer+Freeman se complace siempre en recibir observaciones y sugerencias acerca de este producto. Sírvase contactar una de nuestras oficinas para hacernos llegar sus observaciones. El equipo comercial de Foster+freeman ofrece servicios de asesoramiento, instalación, formación y mantenimiento para todos sus productos en el mundo entero.

FOSTER + FREEMAN LTD
25 Swan Lane
Evesham
Worcestershire
WR11 4PE

+ 44 (0) 1386 41061
+ 44 (0) 1386 765351
sales@fosterfreeman.com
www.fosterfreeman.com

Head Office & UK Sales Office

Foster + Freeman se reserva el derecho de modificar la especificación de este producto, accesorios y consumibles sin aviso previo.
Este documento contiene información patentada que está protegida por copyright.
Todos los derechos reservados.
Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún medio sin la autorización previa por escrito de Foster + Freeman Ltd.
Copyright © Foster + Freeman Ltd

FOSTER + FREEMAN
USA INC
46030 Manekin Plaza
Sterling
Virginia 20166
USA
+1 888 445 5048
+1 888 445 5049
usoffice@fosterfreeman.com
www.fosterfreeman.com

US Sales Office